


# 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

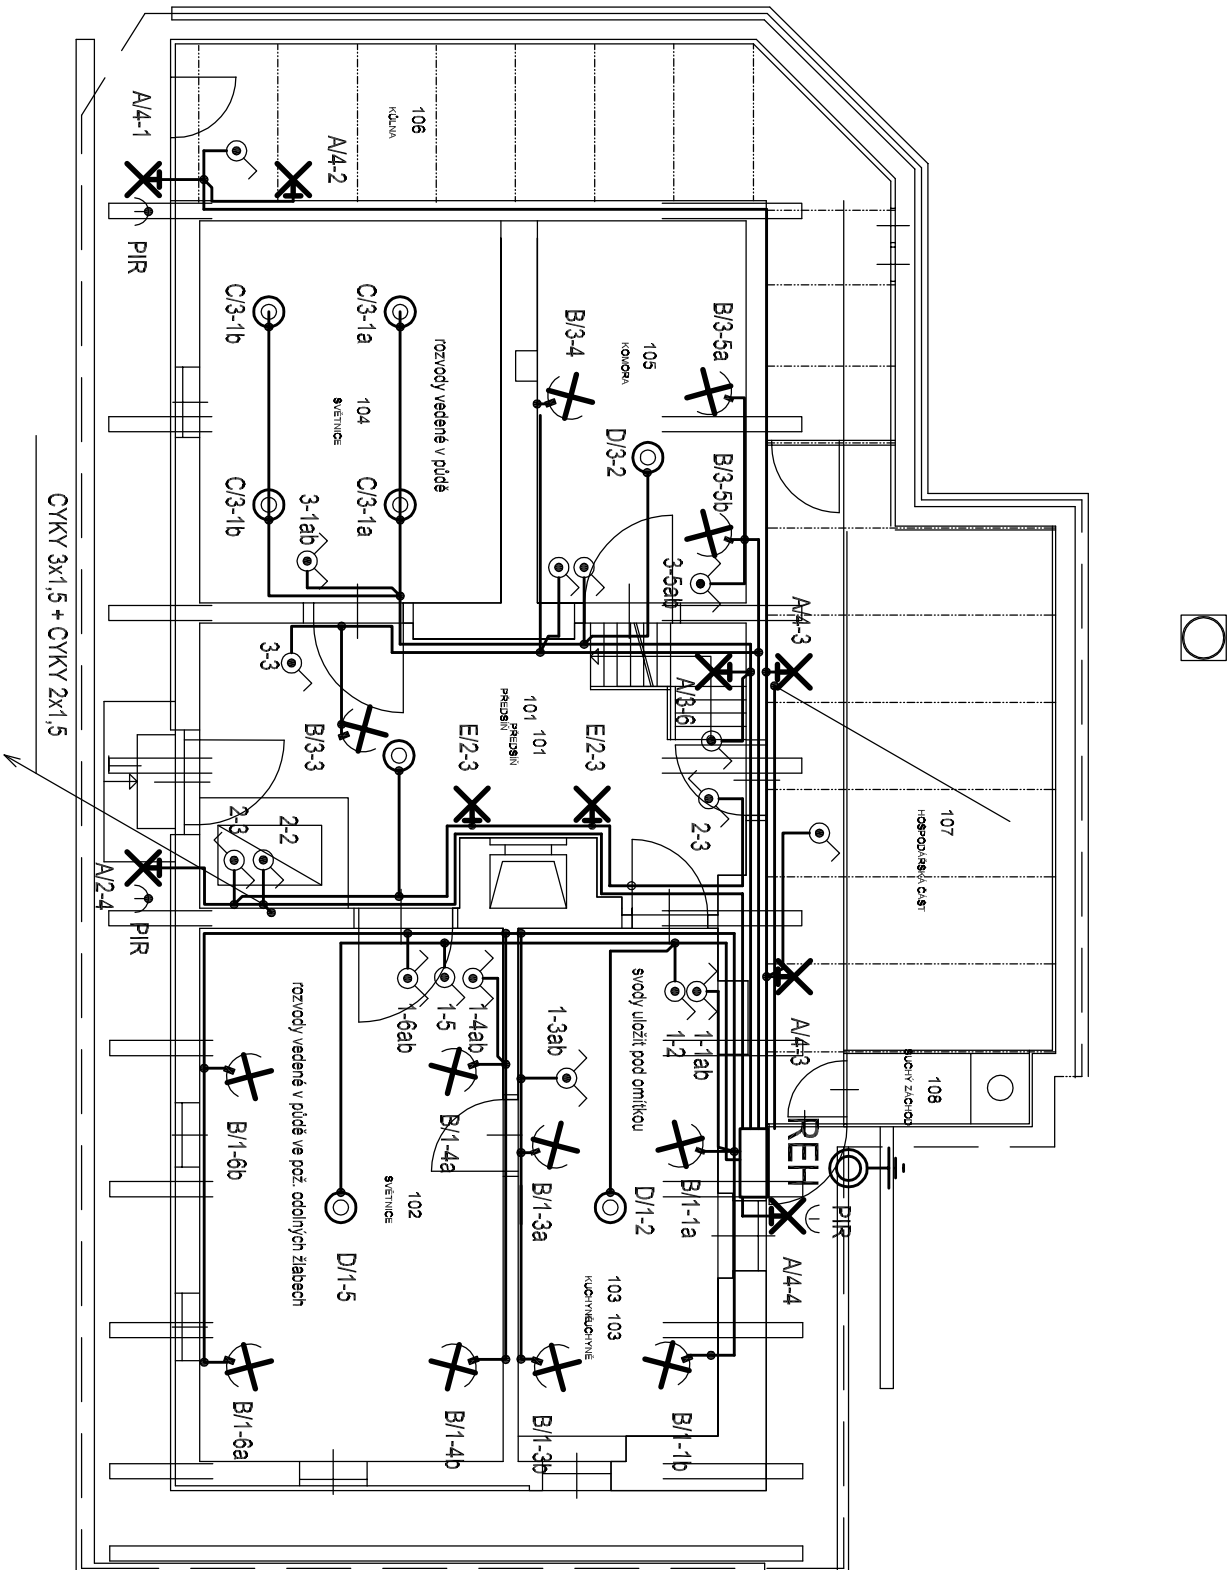

## Legenda vedení:

světelná instalace CYKY J3x1,5 ( O2x1,5) mm2 pod omítkou  
svisle, pokud budou uloženy na dřevě tak na příchýtkách  
hlavní rozvody vedené v půdním prostoru v kabel. žlábech  
průchody přes stropy uložit v PE trubkách 16 mm


## Poznámka:

Instalace vedená v drátových žlábech bude provedena požárně odolnými vodiči CXKE-R  
včetně krabic, trubek a příslušenství např. KOPOS typ 8135 IP54 a IP66  
ve zděle části objektu bude instalace důsledně uložena v omítke s min. krytím 1,00 cm  
vypínače, přepínač, ovládací prvky a zásuvky budou porcelánové "Decento" barvu určí investor  
po dohodě s památkovým odborem . Typ ABB 3560K-C01345, zásuvky ABB 5519K-C02347

## Legenda svítidel:

- A nástěnné přisazené LED kryté chráněné (s pohyb. čidlem) TRIO BRENTA 201760 124 IP 54 LED E27 2110 lm
- B reflektorek lištový polohovatelný LED PAR, OSRAM 2,6–4,3 W/2700K/230V GU10 (SV 1)  
černá lišta 1F/230V s koncovým napóječem viz detail D.1.4.04
- C stropní retro svítidlo kombinace keramika kov provedení LED 1xE27 polohovatelné flament zdroj 15W (SVA)
- D stropní retro svítidlo kovové provedení 1xE27/230V 15W (SV6B)

## D.1.4b - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ZODP. PROJEKTANT: VLADISLAV TOLASZ		ELEKTROPROJEKT	ZAKAZKA	VYHOTOVENÍ
VYPRACOVAL: VLADISLAV TOLASZ				
INVESTOR: MUZEUM TĚŠÍNSKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		VRATKA 7/694 HAIŘOV BLUDOVCE	<div></div>	1125/22/T0
MASARYKOVY SADY 103/19, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN				
NÁZEV AKCE:		ČÁST: ELEKTRO	FORMÁT: A4	
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V KOTULOVÉ DŘEVĚNCE		DATUM: ŘIEN 2022	STUPĚN: DPS	
		MÍSTO STAVBY:	PARC.Č.3007, 3008	
		KAT.ÚZEMÍ: BLUDOVCE (637696)		
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 1.NP SVĚTELNĚTECHNICKÝ PROJEKT		SO 01	D.1.4-03	
		MĚŘÍTKO: —		