


Voltage system : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
: 1 - 12V DC

Protection : self-acting disconnection from supply in network TN
: safe low voltage
: coverage

Napěťová soustava : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
: 1 - 12V DC

Ochrana : samočinným odpojením od zdroje v síti TN
: doplňujícím ochranným pospojováním
: bezpečným malým napětím
: krytím

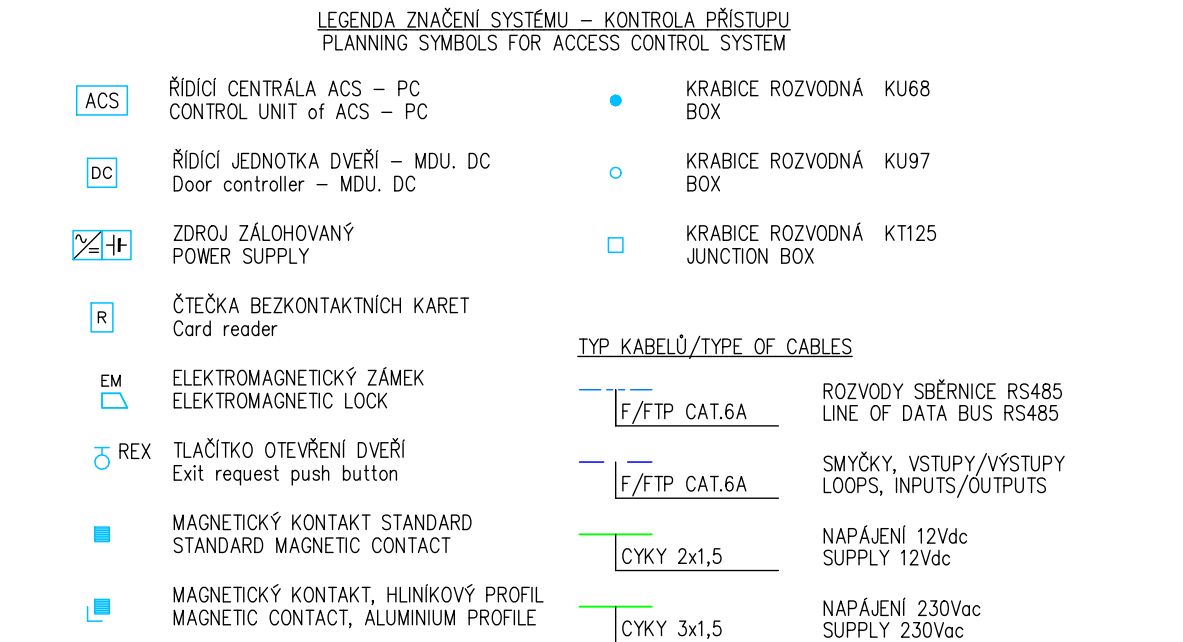

NÁZEV A MÍSTO AKCE : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - II. ETAPA JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM PAVLA TIGRIDA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA - PORUBA		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz	
OBJEDNATEL :	JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM P. TIGRIDA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GUSTAVA KLIMENTA 493, 708 00, OSTRAVA-PORUBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PROFESE :	D.14 - Technika prostředí staveb D.14.2 - Elektronické komunikace	PROJEKTANT PROFESE :	LUBOMÍR JAVOREK
NÁZEV VÝKRESU :	SOUHRNNÉ BLOKOVÉ SCHÉMA - PZTS / ACS	STUPEŇ PD :	DPS
		MĚŘÍTKO :	---
		DATUM :	KVĚTEN 2023
		Č. PARÉ.	1 2 3
		PODPIS :	4 5 6
		PODPIS :	7 8 9
		Č. VÝKR.	
		D.1.4.2-08	