



LEGENDA

K1,K2,K3	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL THERM DUO 50, 49kW	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT PŘÍVOD
	PŘÍKON 19,6–49 kW, VÝKON 18–45 kW	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT VRÁT
	SPOTŘEBA ZP 2,1–5,2 m ³ /h	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TV
H	HYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ DN 150	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SV
	PLYNOVÝ OHŘÍVAČ QUANTUM Q7–100–NRRS, 355l	STÁVAJÍCÍ CÍRKULACE TV
	PŘÍKON 24,7 kW, VÝKON 20,4 kW, 178+355 kg	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NTL PLYN
	SPOTŘEBA ZP 2,5 m ³ /h	DEMONTÁŽE
AV	SOUPRAVA PRO DOPLNĚVÁNÍ VODY	
EXP	EXPAZNZNI NÁDOBA UT 200 l/6 BAR	
EX	EXPAZNZNI NÁDOBA TV 12 l/10 BAR	
OS	ODVOD SPALIN DN 250, 130, 80	
OV	STÁVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU DN 150	

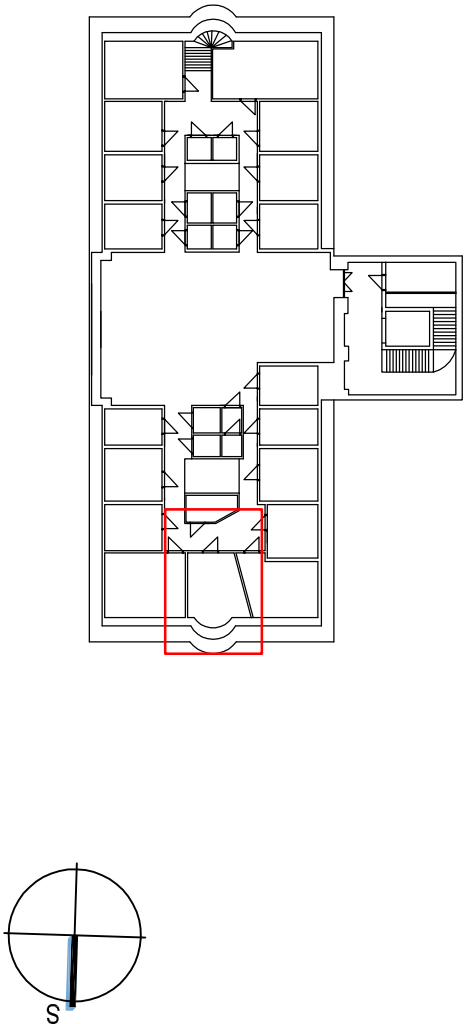

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Stavba	 28. října 1639 739 01 Pýšešálek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 426 785 email: inpros@inpros.cz www.inpros.cz		Investor	Domov Na zámku, příspě. org. Kyjovice č. p. 1, 747 68		Autor	Ing. Vladimíra Pokorná		
			Místo stavby	Kyjovice č. p. 1 k. ú. Kyjovice ve Slezsku		HlP			
						Zodp. projektant	Ing. Radim Prouza		
						Vypracoval	Ing. Radim Glos		
						Datum	LISTOPAD 2023	2 x A4	
	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY NA BUDOVĚ Č. P. 1, KYJOVICE		Stupeň		DSP, DPS				
			Č. zakázky		23 / 080				
			Část		D.1.2 Vytápění, zdravotně-technické instalace				
Název	PŮDORYS KOTELNY VE 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		Měřítko	1:50	Výkres č.	D.1.2-02	Revize	I	