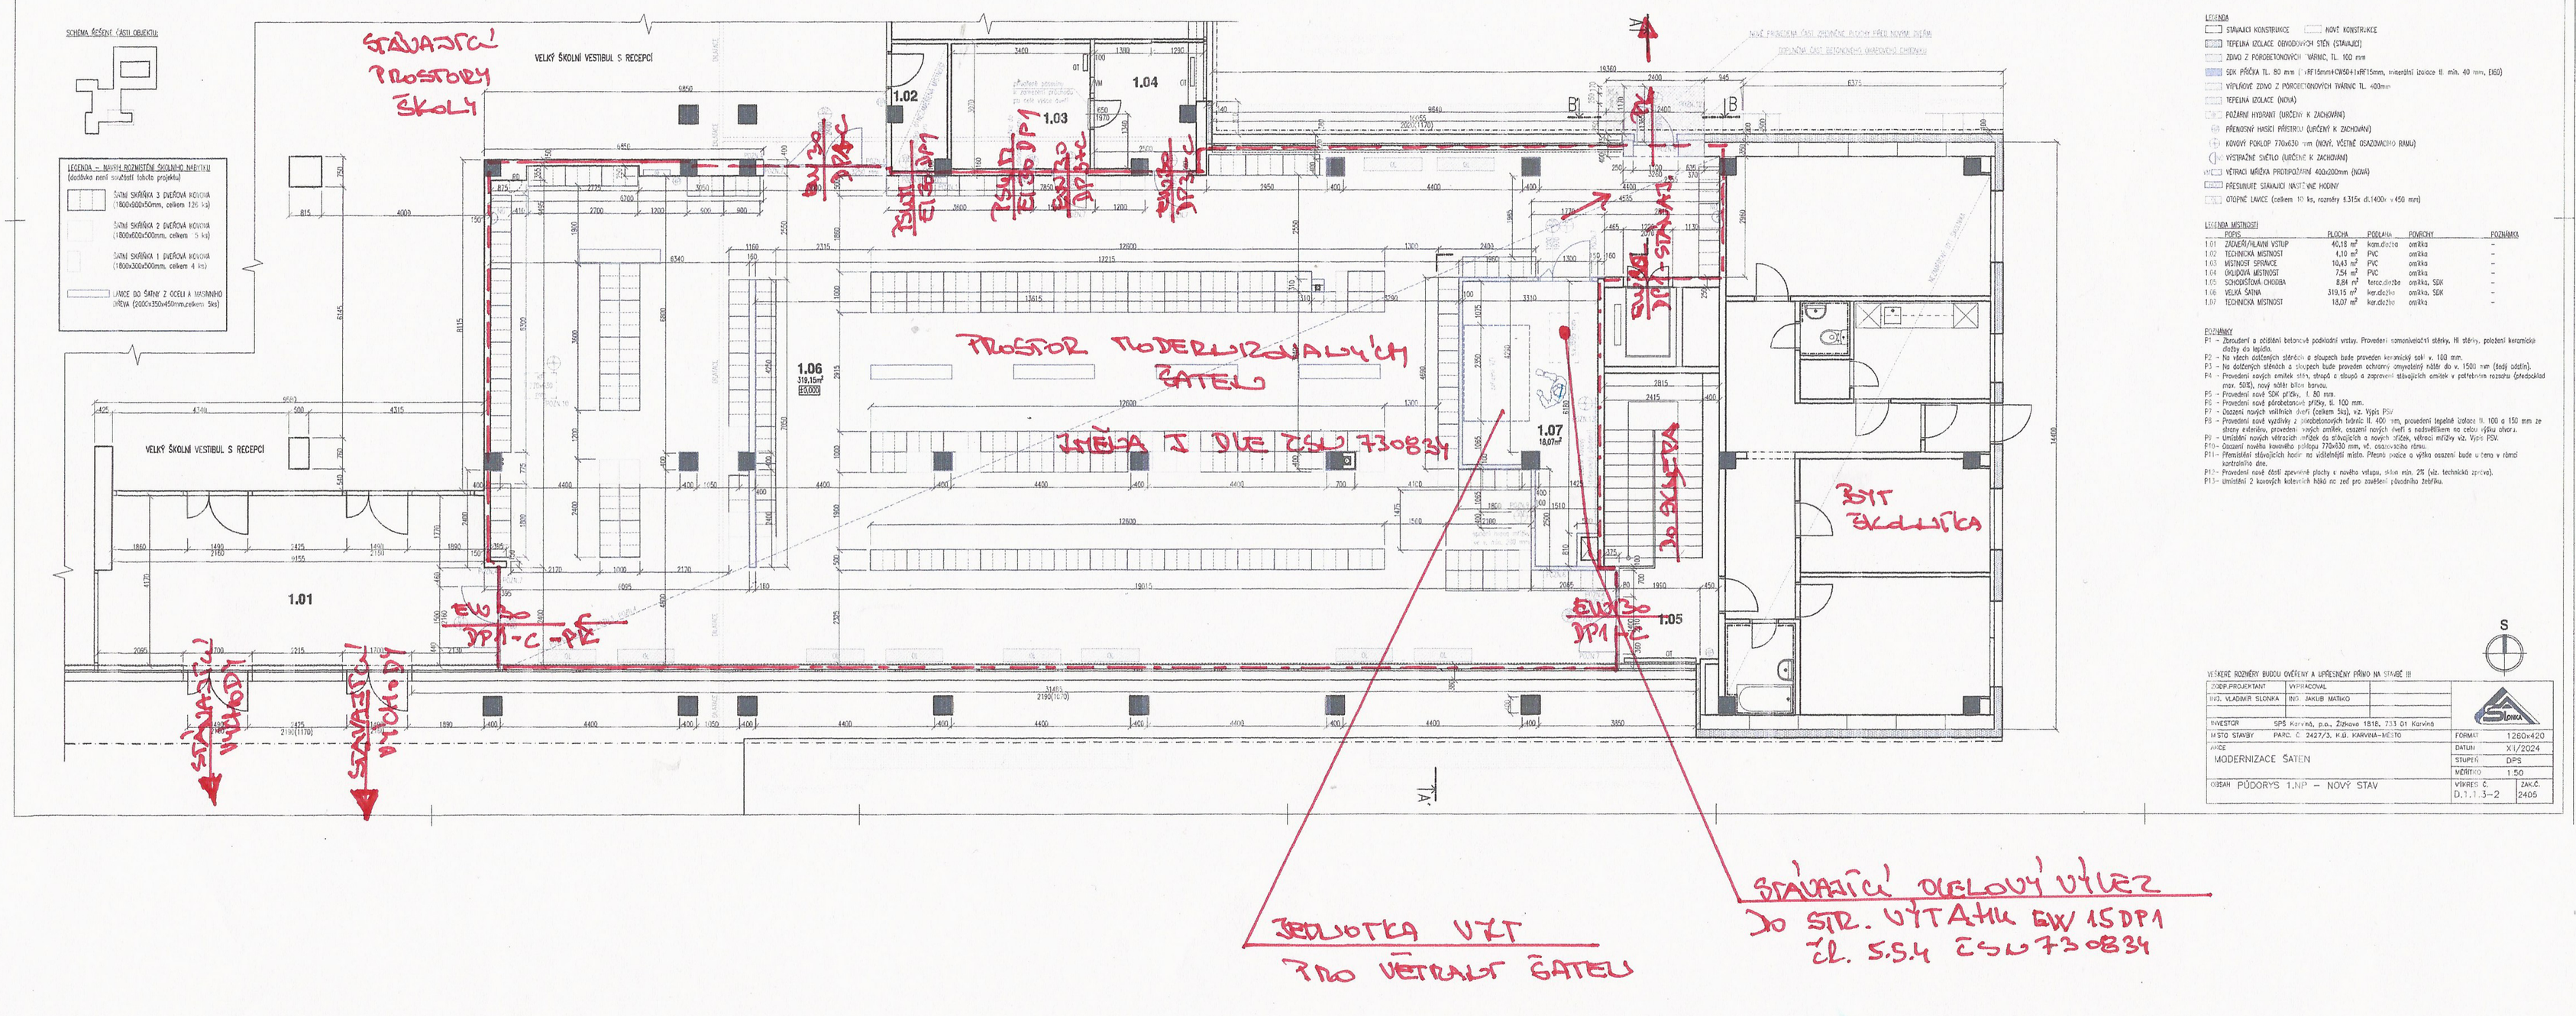

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN (STÁVAJÍCÍ)
- ZDIVO Z PORobETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm
- SDK PŘÍČKA TL. 80 mm (1xRF15mm+CW50+1xRF15mm, minerální izolace tl. min. 40 mm, EI60)
- VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z PORobETONOVÝCH TVÁRNIC TL. =00mm
- TEPELNÁ IZOLACE (NOVÁ)
- POŽÁRNÍ HYDRANT (URČENÍ K ZACHOVÁNÍ)
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (URČENÍ K ZACHOVÁNÍ)
- KOVOVÝ POKLOP 770x630 =m (NOVÝ, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU)
- VSTUPNÍ SVĚTLO (URČENÍ K ZACHOVÁNÍ)
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROVIZORNÍ 400x200mm (NOVÁ)
- PŘESUNUTÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ HODINY
- OTOPNÉ LAVICE (celkem 10 ks, rozměry 6.315x dl.1400= v 450 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
1.01 ZÁDVEŘÍ/HLAVNÍ VSTUP	40,18 m²	kam.dlažba	omítka	-
1.02 TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,30 m²	PVC	omítka	-
1.03 MÍSTNOST SPRÁVCE	16,43 m²	PVC	omítka	-
1.04 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,54 m²	PVC	omítka	-
1.05 SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	8,84 m²	keram.dlažba	omítka, SDK	-
1.06 VELKÁ ŠATNA	319,15 m²	ker.dlažba	omítka, SDK	-
1.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,07 m²	ker.dlažba	omítka	-

POZNÁMKY

- P1 – Zbroušení a očištění betonové podkladní vrstvy. Provedení samonivelační stěrky. Hl stěrky, položení keramické dlažby do lepidla.
- P2 – Na všech dotčených stěnách a sloupech bude provedeno keramický sok v. 100 mm.
- P3 – Na dotčených stěnách a sloupech bude provedeno ochranný omyvatelný nátěr do v. 1500 =m (bodý odstín).
- P4 – Provedení nových omítek stěn, stropů a sloupů a zapravení stávajících omítek v patřičném rozsahu (předpoklad max. 50%), nový nátěr bílou barvou.
- P5 – Provedení nové SDK příčky, tl. 80 mm.
- P6 – Provedení nové předstěnové příčky, tl. 100 mm.
- P7 – Osazení nových vnitřních dveří (celkem 5ks), viz. Výpis PSV.
- P8 – Provedení nové vyzdívky z broušených tvárnic tl. 400 =m, provedení tepelné izolace tl. 100 a 150 mm ze strany exteriéru, provedení nových omítek, osazení nových dveří s nadsvětlíkem na celou výšku otvoru.
- P9 – Umístění nových větracích mřížek do stávajících a nových otvorů, větrací mřížky viz. Výpis PSV.
- P10– Osazení nového kovového poklopu 770x630 mm, vč. osazovacího rámu.
- P11– Přemístění stávajících lavic na vzdálenější místo. Přesná volba a výběr osazení bude určena v rámci kontrolního dne.
- P12– Provedení nové části zpevněné plochy z nového vstupu, sklon min. 2% (viz. technická zpráva).
- P13– Umístění 2 kusových kolárních háků na zeď pro zavěšení původního zrcadla.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATĚJO		
INVESTOR	SPŠ Karviná, p.o., Žižkova 1818, 733 01 Karviná		
STAVBA	PARC. Č. 2427/3, K.Ú. KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO	FORMÁT	1260x420
AKCE	MODERNIZACE ŠATEN	DATUM	XI/2024
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV	VÝKRES Č.	24K.C. 2405
		D.1.1.3–2	

Ing. LUBOMÍR HRADIL – Autorizovaný inženýr pro požární ochranu a požární bezpečnost staveb – ČKAIT - 1100892

Digitálně podepsal Ing. Lubomír Hradil
Datum: 2025.01.16 10:21:51 +01'00'