ROZVÁDĚČ R1

3 PEN~50Hz 400V/TN-C,3NPE~50Hz 400V/TN-S

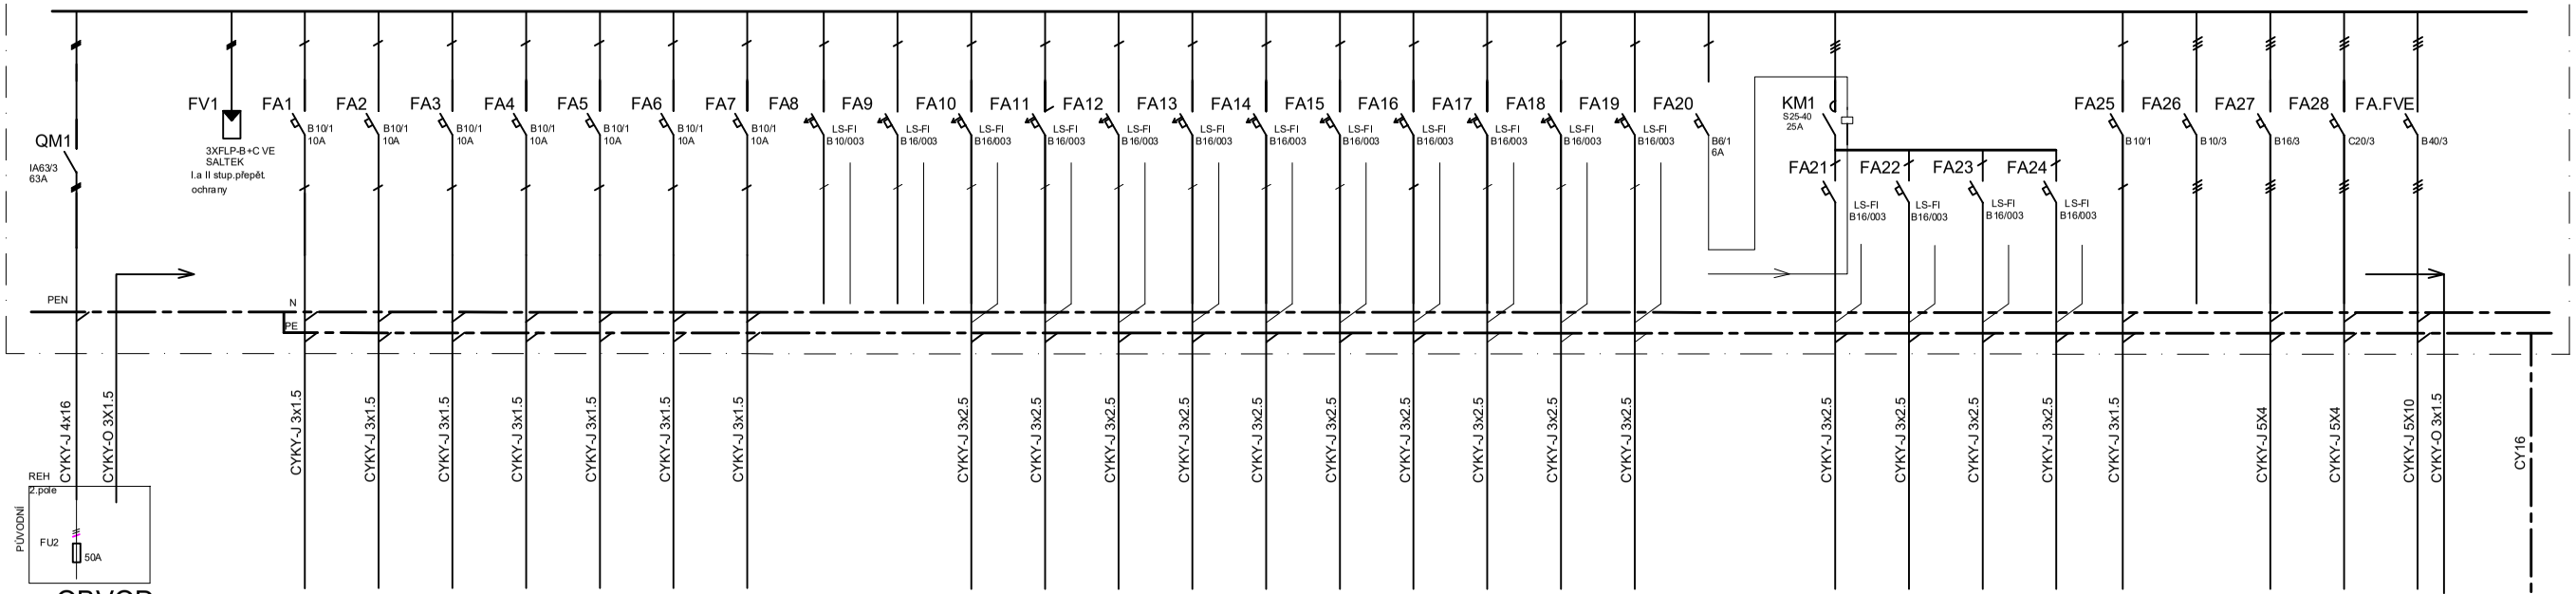

OBVOD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	27			
SPOTŘEBIČ	X	X	X	X	X	X	X			⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	⌒	▭	▭	▭	▭	Ⓜ		Ⓜ▭	Ⓜ	RFVE			
INSTAL.VÝKON kW	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	2.8	1.5	2.5	2.5	0.6	-	3.7	5.7	22.5			
	MÍSTNOST VENKOVNÍ.101	MÍSTNOST 102	MÍSTNOST 103,113-116	MÍSTNOST 100.105	MÍSTNOST 107,108	MÍSTNOST 109,110	MÍSTNOST 111,112	REZERVA	REZERVA	MÍSTNOST 105	MÍSTNOST 106	MÍSTNOST 107	MÍSTNOST 108	MÍSTNOST 109	MÍSTNOST 110	MÍSTNOST 111	MÍSTNOST 112	MÍSTNOST 102,104,114	MÍSTNOST 104	OVLÁDÁNÍ	MÍSTNOST 112 BOJLER	MÍSTNOST 101,102,112-116	MÍSTNOST 105-107	MÍSTNOST 108,111	KLIMA JEDNOTKY VNITŘNÍ	REZERVA	VZT JEDNOTKA VNITŘNÍ+OHŘEV	KLIMA JEDNOTKA	ROZVADĚČ FOTOVOLTAIKY		

Rozvodná soustava	: 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana	: automatickým odpojením od zdroje
Krytí	: IP 40/20
Instalovaný výkon	: 30.0
Výpočtové zatížení	: 18,0kW
Přívody vývody	: zhora

POHLED NA R1

Příklad rozmístění přístrojů

SCHRACK 160compact, plech 5x33MOD

750x920x136 nástěnná +popis,štítky,sběrny....

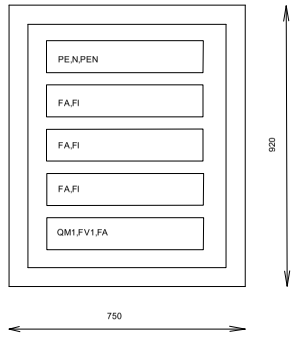

NÁZEV AKCE:
VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, FONTÁNA

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN
PARCELA Č.: 477/1, 3071/60, 3071/317

OBJEDNATEL:
FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3, 748 01 HLUČÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
Atris s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMÍČEK
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

PROJEKTANT SPECIALISTA:
ING. MICHAEL KOTAS
TESLOVA 28
703 00 MORAVSKÁ OSTRAVA - PUSVOZ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. MICHAEL KOTAS
VYPRACOVAL:
ING. MICHAEL KOTAS

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO01
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TPS – ELEKTROINSTALACE
STUPEŇ: DÚR+DSP
JMÉNO VÝKRESU:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA R1
FORMÁT: A3 MĚŘÍTKO:
ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.-006