

Schéma rdatových bodů:

Schéma R VZT11 - revize 4/2026 - R VZT11 - revize

Zakázka:

Rekonstrukce klinických laboratoří

Investor:

Nemocnice Třinec, příspěvková
organizace

Adresa:


Kaštanová 268, Dolní
Líštná, 739 61 Třinec

Nadmořská výška:

$$\pm 0,000 = 339,00 \text{ m.n.m}$$

Počet listů:

6

 LIVIN'IN, a.s. Olomoucká 51 618 00 Brno	Investor: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace		Vypracoval: Ing. Jan Holínský	Počet listů: 6	Datum: 13.4.2026
	Název dokumentu: NR_Nemocnice Třinec MaR	Verze: revize 4/2026	Kontroloval: Bc. Petr Šípek	Označení schématu: R_VZT11 - revize	List: 1
			Popis schématu: Schéma R_VZT11 - revize 4/2026		

Dokumentace a její součásti

Výchozí podklady pro dokumentaci:

- tato dokumentace je vydávána ve formě částečné revize stávající dokumentace:

Definice revidované dokumentace:

Název: +RVZT11

Datum zpracování: 06/2016


Vypracoval: Fleischhans

č.zakázky 316209

Tato částečná revize byla zpracována z důvodu většího zásahu do systému spojené s rekonstrukcí VZT jednotky č.5 daného objektu společně s dalšími dílčími úpravami a požadavky na změny systému MaR.


Tato dokumentace navazuje na stávající dokumentaci definovanou výše, u které jsme obdrželi prohlášení investora/zástupce investora o její úplnosti a aktuálnosti.

Datum: 13.4.2026	Počet listů: 6	Vypracoval: Ing. Jan Holínský	Investor: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace	
List: 2	Označení schématu: R_VZT11 - revize	Kontroloval: Bc. Petr Šípek	Verze:	Název dokumentu:
		Popis schématu: Schéma R_VZT11 - revize 4/2026	revize 4/2026	NR_Nemocnice Třinec MaR

LIVIN'IN, a.s.
Olomoucká 51
618 00 Brno


Ve zjednodušeném schématu zaneseny pouze změny a požadavky v rámci renovace jednotky - ostatní části zůstávají původní

Zařízení č.5.01

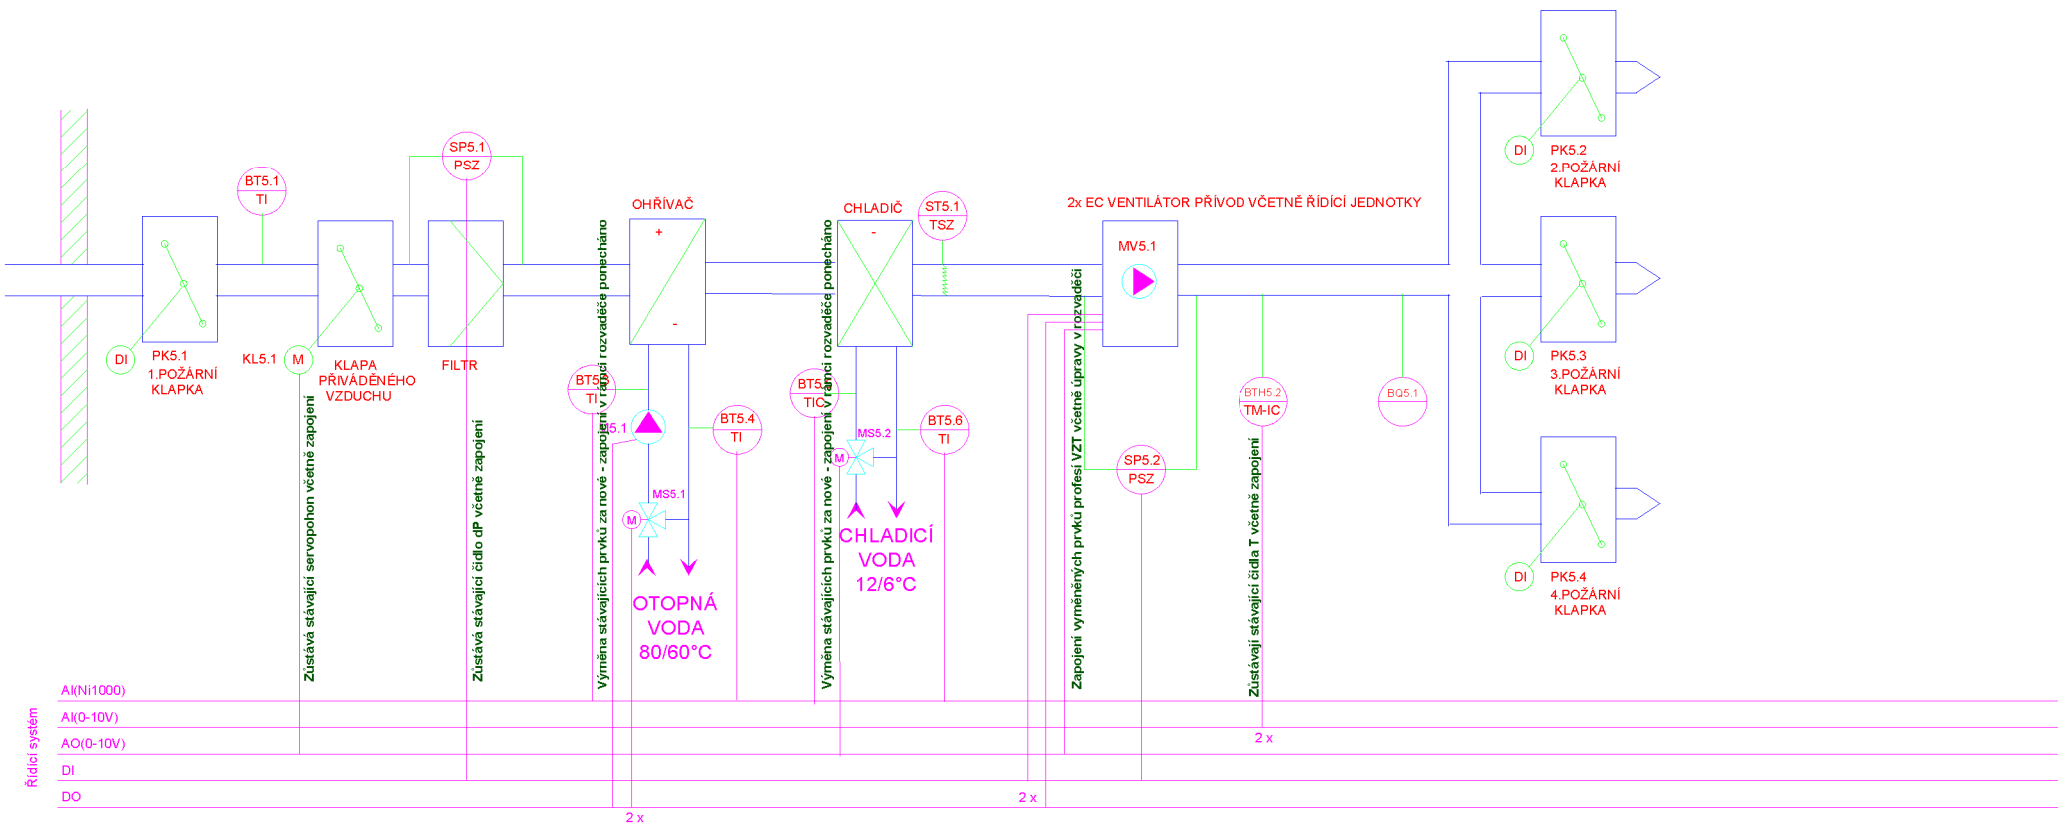

Ve zjednodušeném schématu zaneseny pouze změny a požadavky v rámci renovace jednotky - ostatní části zůstávají původní

Zařízení č.5.02

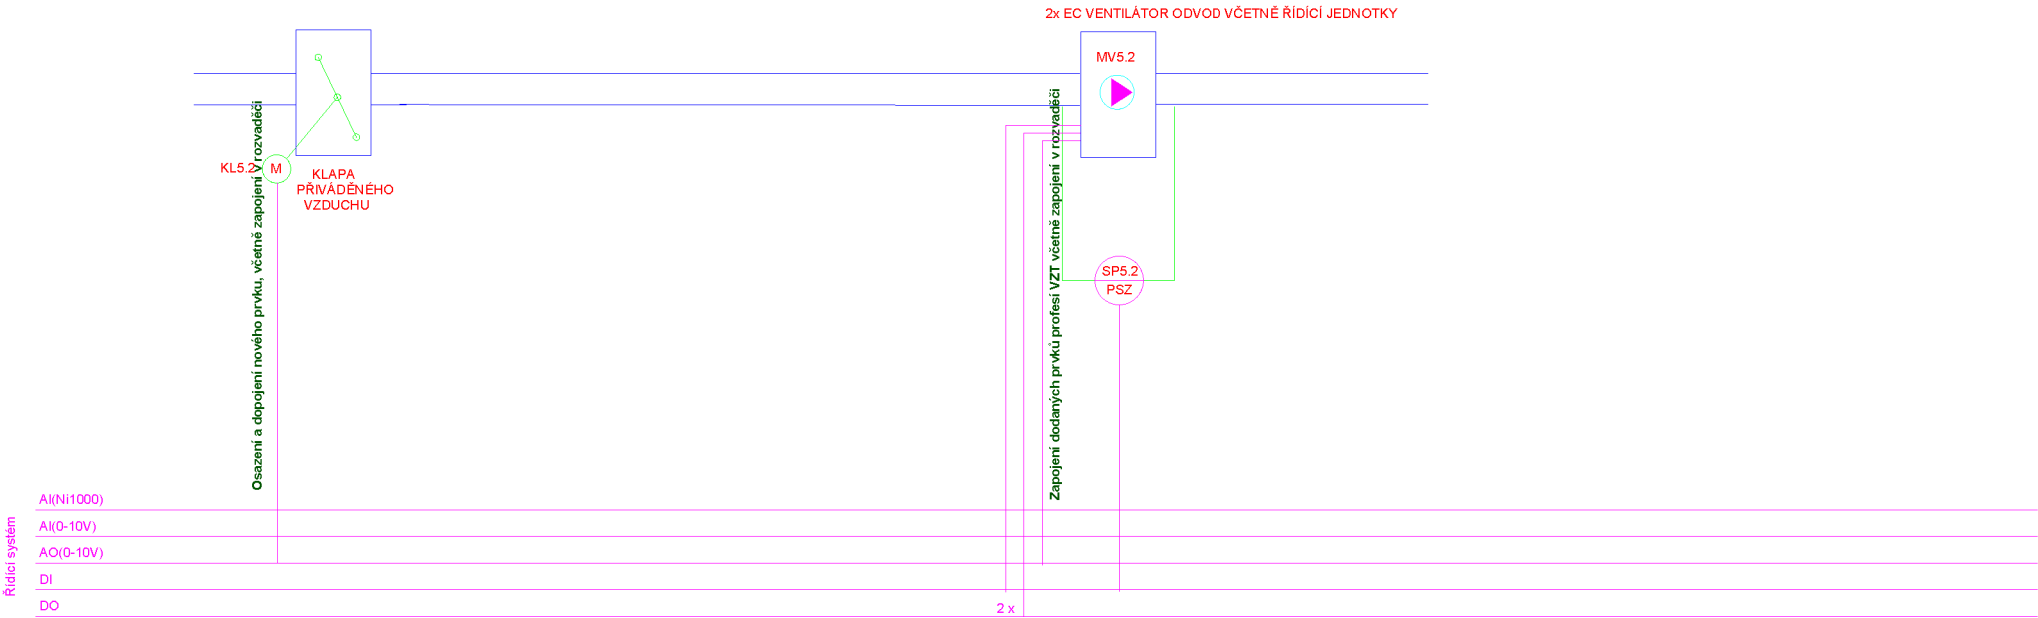

Ve zjednodušeném schématu zaneseny pouze změny a požadavky v rámci renovace jednotky - ostatní části zůstávají původní

Zařízení č.12A.01 - komunikační rozhraní Modbus



Ve zjednodušeném schématu zaneseny pouze změny a požadavky v rámci renovace jednotky - ostatní části zůstávají původní

Polní instrumentace viz půdorys MaR

