

LEGENDA PRVKŮ EPS, NZS

OPTICKÝ HLÁSIČ KOUŘE

KABEL JHSTH 1x2x0,8 B2cas1d0a1

KABEL JXFE-V 2x2x0,8 P30 B2cas1d0a1

RP REPRODUKTOR STÁVAJÍCÍ - REPRODUKTOR BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ

STÁVAJÍCÍ KABEL ERO

Číslování EPS


06-01L-026

pořadí prvku na lince

číslo kruhové linky

číslo ústředny

Místnost - ústředna EPS 1:400

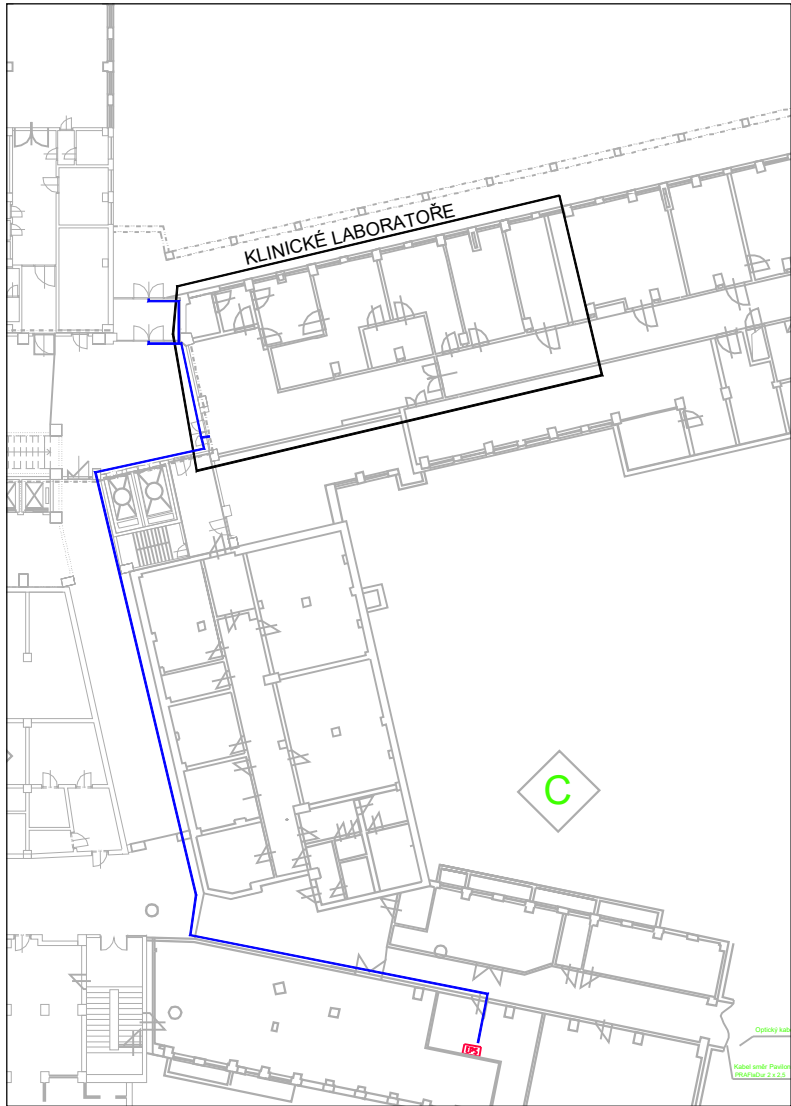

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	m²	ÚPRAVA PODLAHY		ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA
			POVRCH	SKL				
2.16	ČEKÁRNA	48,98	PVC	-	OMÍTKA	KP1	2400, 2750	PVC FABION
2.15	WC IMOBILNÍ	3,68	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=2550)	KP2	2550	PVC FABION
2.14	ODBĚROVÁ MÍSTNOST	20,77	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=1300)	KP1	2750	PVC FABION
2.13	POHOTOVOST	4,16	PVC	-	SDK	KP2	2750	PVC FABION
2.12	CENTRIFUGY	5,91	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=1300)	KP2	2550	PVC FABION
2.11	PŘÍJEM	35,58	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=1300) / SDK	KP1	2750	PVC FABION
2.10	MOČOVÁ LINKA	16,27	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=1300)	KP1	2750	PVC FABION
2.09	ÚPRAVA VODY	4,26	PVC	-	KERAM. OBKLAD (v=1300)	KP2	2750	PVC FABION
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		139,6						

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce klinických laboratoří

Název stavby

Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Trinec

Místo

Nemocnice Trinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Trinec

Stavebník

1.2.0.4.1 Laboratoře

Stavební objekt

D.1.2.7 TPS - EPS, NZS

Část dokumentace

DPS

Stupeň dokumentace

Půdorys 1.NP EPS, NZS

1:100

A3

Název výkresu

Měřítko

Formát

101

00

01/2026

mm

11_2506

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

0,000 = relativní

Ing. Marián Varjú

Hlavní projektant

Petr Příkryl

Vypracoval

Ing. Marián Varjú

Autor

Milan Topor

Autorizovaná osoba