


Soustava: IT  
Napájení: 2-750V DC  
Jmenovitý proud: 12A / DC  
Kýtl: IP 54  
Přívod, Vývody: Vrchem rozváděče  
Ukončení kabelů bude v rozváděči

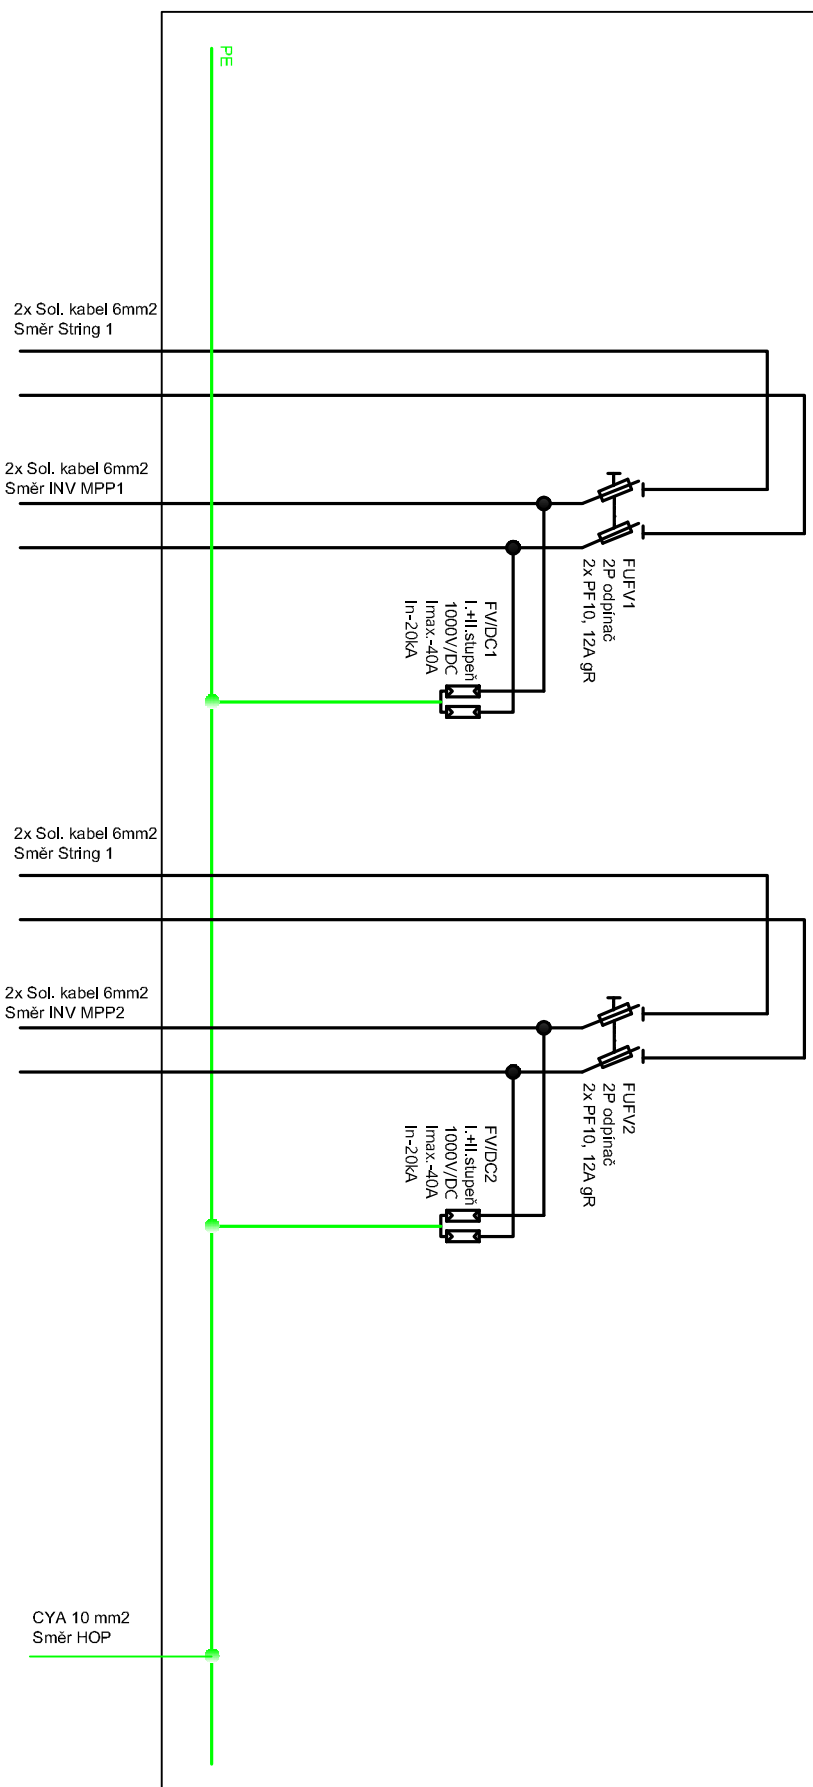

<b>DALU S.R.O.</b>	
Wilsonova 368 539 01 Hlinsko www.dalu.cz	
777 170 515 martin.briza@dalucz	
Vypracoval	Zodpovědný projektant
Ing. Martin Bríza	Ing. Jana Teplá
Název projektu	Fotovoltaická elektrárna 7,2 kWp s akumulací 6,2 kWh
Na Jízdně 30, 702 00 Ostrava	
Název výkresu	Č. projektu
RDC	Číslo výkresu
	D.1.4.FV-3
	Paré